


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Шаровый обратный клапан

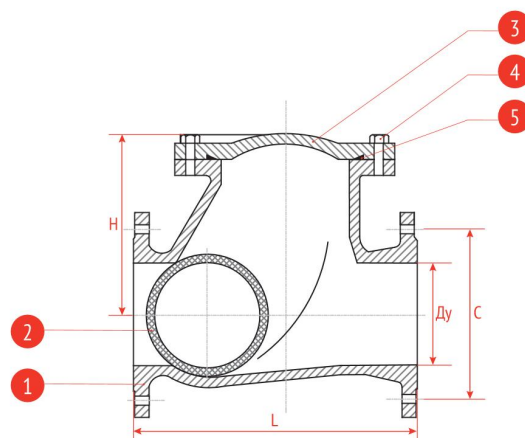

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Артикул: 405

1.1. ОБОЗНАЧЕНИЕ.

Артикул	Ду	Ру	Материал корпуса	Материал шара
405	100	10	GGG 40	Алюминий

2. ПРИМЕНЕНИЕ.

Обратные клапаны шаровые применяются для защиты трубопровода от обратного потока рабочей среды.

Предназначаются для трубопроводов, транспортирующих техническую горячую, холодную воду и нейтральные среды. Конструкция клапана позволяет использовать его в системах канализации.

Рабочая температура: NBR: 0°C до +80°C EPDM: -10°C до +120°C.

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ.


№	Наименование	Материал	Кол-во
1	Корпус	чугун GGG 40	1
2	Шар	алюминий + NBR (EPDM)	1
3	Крышка корпуса	чугун GGG 40	1
4	Болт	нерж. сталь	1
5	Уплотнение	NBR	1

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

4.1. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ.

Ду	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	180	200	240	260	300	350	400	500	600	700	800	900
H	98	106	129	146	194	207	240	322	388	458	610	705
C	Ру 10 Ру 16	110 125	145 160	160 180	210 240	240 295			350	400	460	515
									355	410	470	525

4.2. ГРАФИК ПОТЕРИ НАГРУЗКИ.

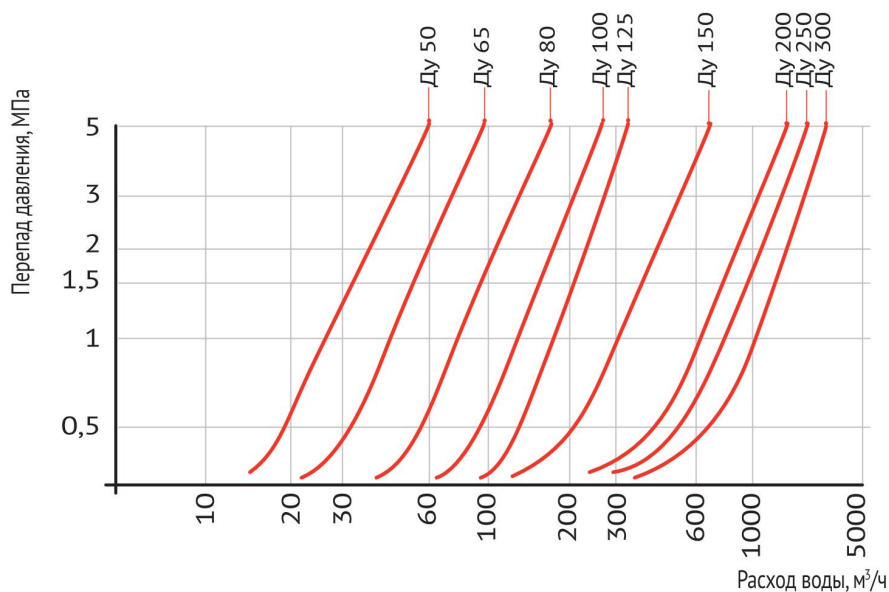

4.3. МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ.

Поток	Применение	давление	50	65	80	100	125	150	200	250
↑	Стандарт	Мбар	2,5	3,0	16,0	16,0	17,0	20,0	25,0	38,0
→	стандарт	Мбар	Давление открытия около 0							

5. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

5.1. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ.

Перед установкой убедитесь, что труба очищена от грязи и сварочных частиц. Для лучшей герметичности между клапаном и трубопроводом установите прокладку. Проверьте правильность работы нажатием на шар клапана в направлении потока и отмечая, что он возвращается в исходное положение. В противном случае следует проверить, что никакие инородные тела не попали внутрь клапана и повторить операцию. Если шар не скользит свободно, клапан не устанавливать.

5.2. МОНТАЖ.

Шаровый обратный клапан Артикул 405 может быть установлен только в двух положениях:

- А** Горизонтально (крышкой вверх),
В Вертикально (направление потока вверх)

ВНИМАНИЕ: в случае, если необходимо установить клапан без пружины, он может быть установлен только в вертикальном положении.

Важно: • шаровый обратный клапан предназначен для установки между фланцами DIN PN16;

- соблюдайте соосность между клапаном и трубопроводом в целях обеспечения герметичности;
- не выполняйте сварочные работы вблизи клапана, так как перегрев может привести к перегреву и деформации;
- обратите особое внимание на направление потока (отмечен стрелкой на корпусе клапана).
- проверьте параллельность фланцев. Оставьте достаточно места между ними для того, чтобы можно было легко монтировать/демонтировать клапан;
- хорошо затяните болты фланцев. Чередуйте болты для равномерной и правильной затяжки;
- не устанавливайте клапан вблизи сгиба трубопровода, редуктора или насоса, чтобы избежать турбулентности. Минимальное расстояние между этими элементами: 10 диаметров трубы - вверх по течению, и 3 диаметра трубы - вниз по течению (согласно CR 13932:2000).

5.3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Обратные клапаны используются в основном для предотвращения обратного потока жидкости в системе и обеспечения герметичности, когда они применяются в пределах давления/температуры для которых они были разработаны. Материал корпуса, седла и другие компоненты должны быть совместимы с жидкостью, протекающей через клапан. В противном случае он может быть серьезно поврежден.

5.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.

Этот тип клапана не требует механического вмешательства и

- удерживайте клапан в полностью закрытом положении;
- проверьте клапан на наличие признаков ослабления и окисления. Затяните по мере необходимости;
- проверьте все места соединений на герметичность.

Если при полностью закрытом клапане жидкость продолжает течь через уплотнение, это связано с повреждением уплотнительной поверхности. Следует разобрать клапан для проведения ремонта, замены шара.

Для того, чтобы восстановить клапан не обязательно его снятие с трубопровода, но рекомендуется для удобства проведения работ.

Убедитесь, что трубопровод НЕ находится под давлением.
Подготовьте чистую рабочую зону и инструменты, необходимые для ремонта.

- a.** Осторожно открутите болты, крепящих клапан к фланцам трубопровода.
- b.** Ослабьте болты и поверните крышку по часовой стрелке, чтобы полностью удалить её.
- c.** Извлеките шар из клапана.

Перед сборкой клапана убедитесь, что детали, которые использовались при ремонте оригинальные.

- a. Очистите зону внутри корпуса.
- b. Вставьте шар на место.
- c. Установите крышку в рабочее положение, поворачивая ее по часовой стрелке, убедившись, что прокладка не была повреждена в процессе демонтажа. Затяните болты плотно.
- d. Установите клапан между фланцами.

Если клапан не будет устанавливаться сразу, то рекомендуется сохранять его в защитной упаковке, чтобы предотвратить его загрязнение. По возможности клапан следует хранить в сухом и чистом месте.

Производитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи.

EAC

EAC Декларация о соответствии Техническому Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ТС № RU Д-ES. АГ49.B.15054 до 20.02.2020

Изготовлено в соответствии с ТУ: 372100-002-81484267-2016

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ.

[illegible]

Паспорт/Руководство по монтажу и эксплуатации - 1 шт.

Предприятие-изготовитель: ООО «РАШБОРК»

М.П.