

ПОПЛАВКОВЫЙ КЛАПАН



Особенности конструкции


- DN 1 $\frac{1}{4}$ - 1 $\frac{1}{2}$ " (форма корпуса GE)
- DN 50 - 600 (форма корпуса NGE)
- PN 10 / PN 16
- Включает оптический индикатор положения клапана
- Включает 1 манометр с глицериновым заполнением

Материалы

- Чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400 с эпоксидным порошковым покрытием
- Седло и диск из нержавеющей стали
- Линии управления, винтовые соединения и шаровые краны из нержавеющей стали
- Мембрана и уплотнение седла: EPDM согласно DVGW W270
- Ось поплавка и поплавков из высококачественной стали

Режим работы

CLA-VAL SERIES 100

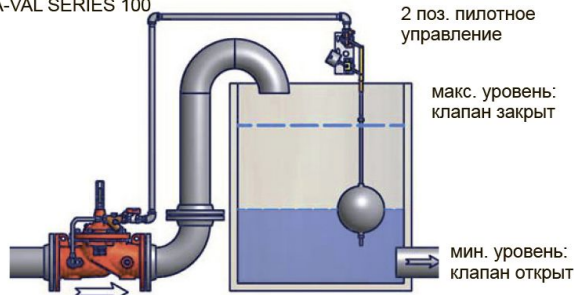

CLA-VAL 100-CF9 & 113-CF9 оборудован 2-х поз. пилотом управления, включающим защиту от замерзания путем поддержания постоянного потока в системе пилота основного клапана.

CLA-VAL 100-CF9 & 113-CF9 сконструирован таким образом, что при достижении мин. уровня жидкости в баке клапан открывается и закрывается при достижении предустановленного максимального уровня.


CLA-VAL 113-CF9 оборудован системой управления скоростью закрытия для защиты от резких скачков давления.

Комбинации

100-CF1 + 2 поплавковых распределительных клапана 100-2CF1
 100-CF1 + регулирование избыточным давлением 100-CF1N
 100-CF1 + электрическое дистанционное управление 100E/D-CF1
 100-CF1 + прогрессивное поплавковое регулирование 429-01

№ 100-CF9 & 113-CF9

Контроллер CF9

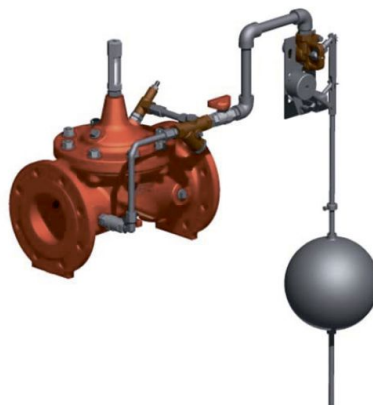

Арт.	MOP (PN)	Условный проход / DN													
		1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450
100-CF1	10														
	16														


Пример использования



ПОПЛАВКОВЫЙ КЛАПАН



№ 100-CF9 & 113-CF9

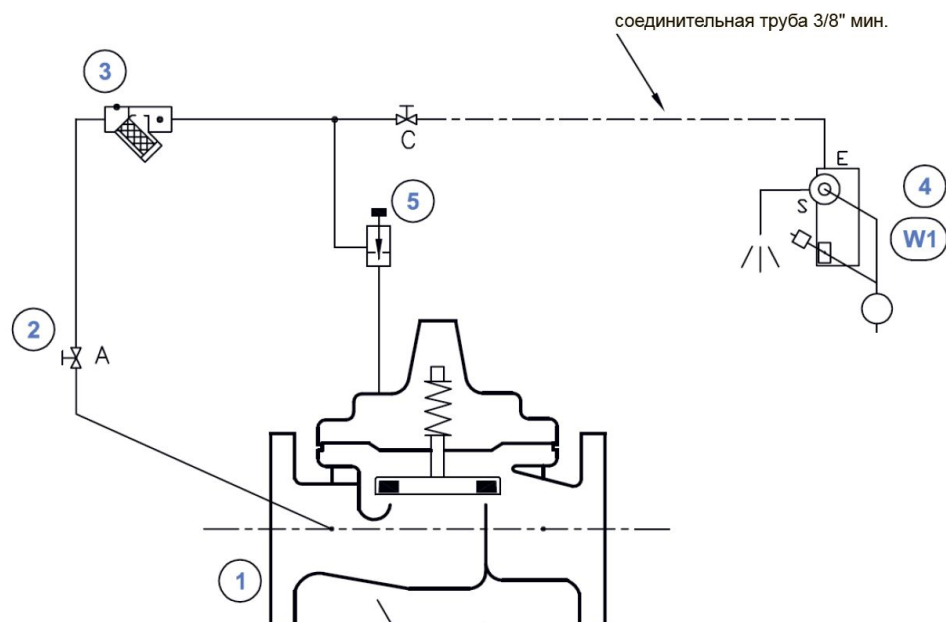

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ			
№	Описание	Кол-во	Тип
	СИСТЕМА АНТИЗАМЕРЗАНИЯ	1 -	

Стандартное оборудование			
№	Описание	Кол-во	Тип
1	ГЛАВНЫЙ КЛАПАН HETROL AE/GE/NGE	1	100-01
2	ШАРОВЫЙ КРАН	2	RB-117
3	ФИЛЬТР С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ЖИКЛЕРОМ	1	X44-A
4	2-Х ПОЗИЦИОННЫЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ДАТЧИК УРОВНЯ	1	CF9
5	ИГОЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН	1	6120

ПРИМЕЧАНИЯ	
AE/AG: DN 32 - DN 150 / NGE: DN 50 - DN 200	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: -----
	НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ CLA-VAL: -----
(E) = вход (БРОНЗА)	
(S)=ВХОД (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)	