

Технические параметры:

Рабочее давление: PN10, PN16 бар
Максимальная температура: 70°C

Конструктивные особенности:

Позволяет соединить фланцы разного диаметра

Материалы изделия:


Корпус	высокопрочный чугун ВЧ50 ГОСТ 7293
--------	------------------------------------

Применение:

В передаче питьевой, технической воды и других химически нейтральных жидкостей

Стандартное исполнение:



Эпоксидное покрытие RAL5005 250 мкм

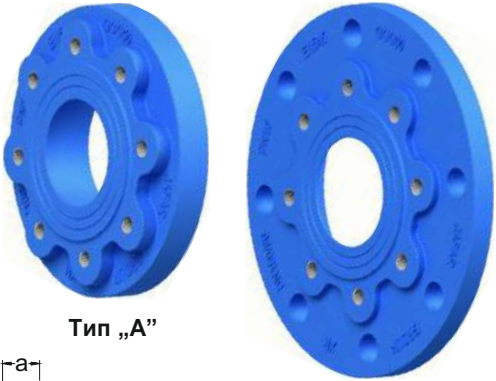



Тип „А”

Тип „В”

Тип „А”

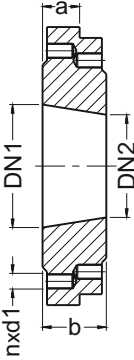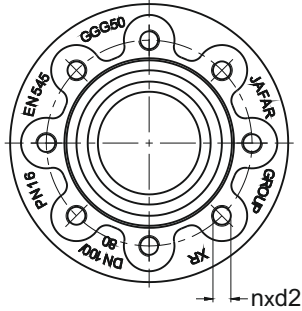


Тип „В”

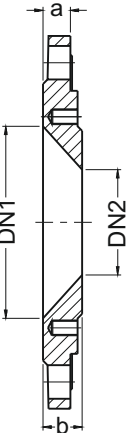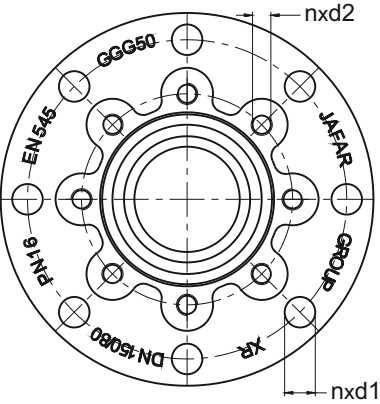

DN	PN	ТИП	DN1		DN2		a ±1	b ±1
			n	d1	n	d2		
[мм]	[бар]					[мм]		
65 / 50	16	A	4	M16	4	M16	31	46
80 / 50	16	A	8	M16	4	M16	21	31
80 / 65	16	A	8	M16	4	M16	22	33
100 / 50	16	B	8	19	4	M16	20	31
100 / 65	16	A	8	M16	4	M16	22	32
100 / 80	16	A	8	M16	8	M16	30	46
125 / 80	16	A	8	M16	8	M16	19	32
125 / 100	16	A	8	M16	8	M16	32	44
150 / 80	16	B	8	23	8	M16	21	31
150 / 100	16	A	8	M20	8	M16	28	32
150 / 125	16	A	8	M20	8	M16	32	46
200 / 80	16	B	12	23	8	M16	23	36
200 / 100	16	B	12	23	8	M16	24	34
200 / 150	10	A	8	M20	8	M20	24	39

Схема монтажа

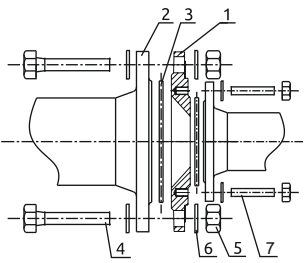

- 1. фланец переходной XR, 2. фланец трубопровода,
- 3. уплотнение фланца, 4. монтажный болт,
- 5. гайка, 6. шайба, 7. шпилька

Монтаж и установка:

Перед монтажом проверить соответствие параметров поставленных изделий, при необходимости промыть водой. Монтаж возможен в любом положении. Присоединить фланец к фланцу трубопровода, через уплотнение, с помощью болтов. Обязательно использовать шайбы под головки болтов и гайки во избежание нарушения эпоксидного покрытия. Для тупиковых отверстий вместо болтов применяются шпильки.