

Cim 3767BHP

ФЛАНЦЕВЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ- для "БОЛЬШИХ ПЕРЕПАДОВ"- 80÷160 кПа



Данное изделие было произведено согласно требованиям стандарта менеджмента качества ISO 9001. Все изделия проверены согласно EN 12266-1. Предназначен для использования в системах отопления, кондиционирования, горячего и холодного водоснабжения, а также для некоррозионных жидкостей.


Гарантия 5 лет.

Выполнен из чугуна EN GJL 250

Номинальное давление: PN16

Рабочая температура: от -10°C до +120°C

РАСХОД И ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

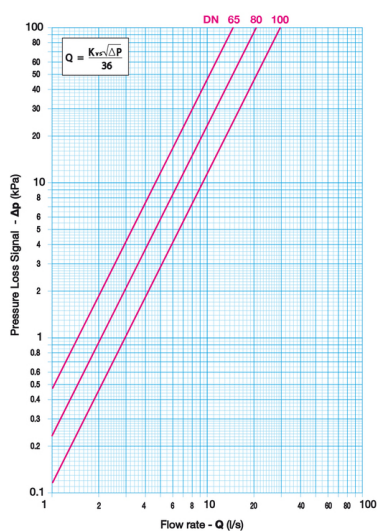

К сведению:

1 л/с = 3.6 м³/ч

1 м³/ч = 0.278 л/с

1 кПа ~ 100 мм.вод.ст

1 бар = 100 кПа

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



Примечание:


1 бар ~ 100 кПа

1 бар = 14,5 lbf/in²

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

РАЗМЕРЫ

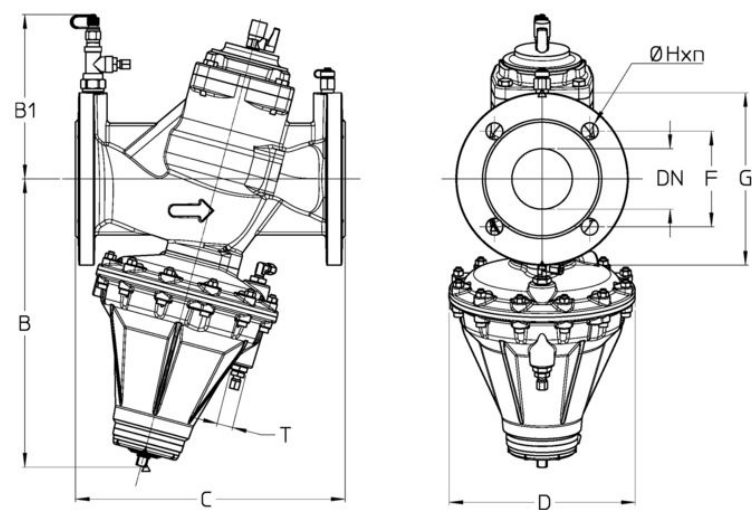

DN	65	80	100
Kgs.	21,7	28,1	33,6
B	310	400	414
B1	170	176	191
C	290	310	350
D	200	242	242
F	145	160	180
G	185	200	220
H	18	18	18
n	4	8	8
T	G1/4"	G1/4"	G1/4"

Фланец:
UNI EN 1092-1 PN40 (DN 15 ÷ 50) PN16 (DN 65 ÷ 300)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KVS			
DN	65	80	100
KVS	53	75,5	106,5

KV – расход в м³/ч при перепаде давления 1 бар

Регламент Европейского союза REACH
В соответствии со статьей 33 Регламента Европейского союза REACH мы сообщаем вам, что компоненты, изготовленные из бронзы и латунных сплавов, которые являются составной частью изделий, которые мы поставляем, содержат свинец (в качестве компонента сплава) в количестве не более 0,1% от массовой доли. Свинец был включен в список веществ SVHC в обновлении, опубликованном Европейским химическим агентством ECHA от 27 июня 2018 года. Свинец был введен со следующей информацией:

- Вещество: Свинец
- CAS: 7439-92-1
- EC: 231-100-4
- Список: SVHC
- Данные включения: 27 июня 2018

Поскольку свинец является элементом сплава, то дополнительная информация для безопасного использования этого продукта не требуется.
Список доступен по следующей ссылке: <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> , а так как это постоянно обновляемый список, мы заявляем о постоянном контроле за вводом новых веществ и своевременном информировании наших клиентов в случае, если такие вещества должны содержаться в поставляемой нами продукции.

СЕРТИФИКАТЫ

